


$P_s = 8,1 \text{ kW}$

$P_l = 11,0 \text{ kW}$

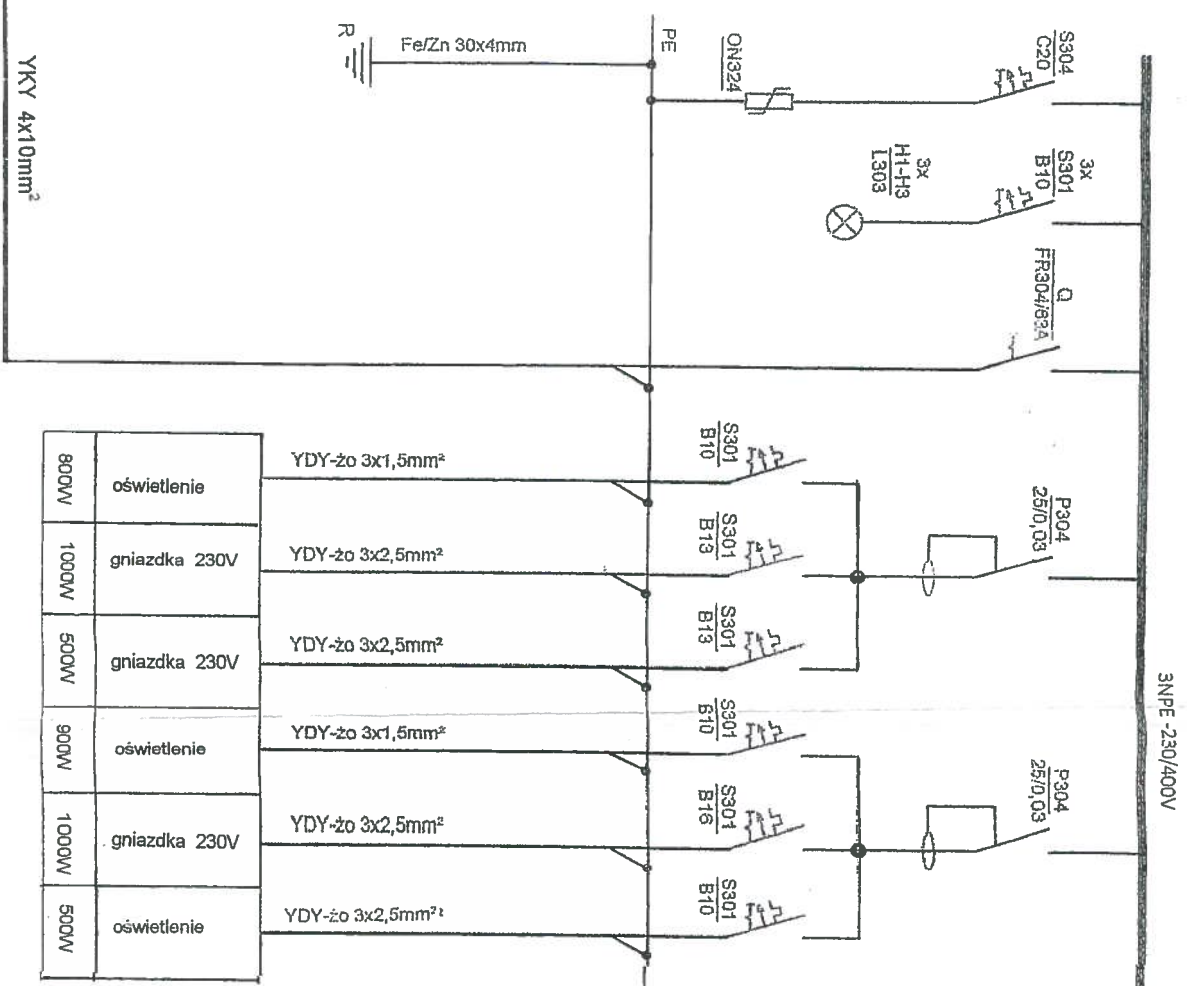

oświetlenie	YDY-żo 3x1,5mm²	800W
gniazdka 230V	YDY-żo 3x2,5mm²	1000W
gniazdka 230V	YDY-żo 3x2,5mm²	500W
oświetlenie	YDY-żo 3x1,5mm²	900W
gniazdka 230V	YDY-żo 3x2,5mm²	1000W
oświetlenie	YDY-żo 3x2,5mm²	500W

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SZYBKE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE SIECI TN-S.

Obiekt	ŚWIETLICA WIEJSKA	PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI
Adres	KARWACZ (dz. nr 729), GM. ŁUKÓW	inż. Ireneusz Wójcik
Zakres	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	inż. Ireneusz Wójcik
Projektował	Ireneusz Wójcik	nr upr. GP 7342/101/107/93
	ul. Włoczyńskiego 34	podpis data 03.2013.
	21-400 Łuków.	