



Rozdzielacz: R1				
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)				
Typ szalki: Szalka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 900 mm				
G = 665,0 [kg/h]				
Δp min = 8,08 [kPa]				
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) Δp (P) [kPa]
1	Podloga grzewcza	16	42,9	0,08
2	Podloga grzewcza	13_a	71,0	0,23
3	Podloga grzewcza	2_e	84,6	0,32
4	Podloga grzewcza	2_d	74,7	0,25
5	Podloga grzewcza	2_b	74,7	0,25
6	Podloga grzewcza	13_b	71,1	0,23
7	Podloga grzewcza	3	61,3	0,17
8	Podloga grzewcza	2_c	85,9	0,33
9	Podloga grzewcza	2_a	88,6	0,35

Rozdzielacz: R2				
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)				
Typ szalki: Szalka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 750 mm				
G = 609,6 [kg/h]				
Δp min = 8,18 [kPa]				
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) Δp (P) [kPa]
1	Podloga grzewcza	12	42,4	0,08
2	Podloga grzewcza	4_e	89,0	0,35
3	Podloga grzewcza	4_d	75,3	0,25
4	Podloga grzewcza	13_c	81,0	0,29
5	Podloga grzewcza	11	70,7	0,22
6	Podloga grzewcza	4_c	75,3	0,25
7	Podloga grzewcza	4_a	86,7	0,34
8	Podloga grzewcza	4_b	89,3	0,36

Rozdzielacz: R3				
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532)				
Typ szalki: Szalka rozdzielaczowa (705-775mm) z rygłem 1050 mm				
G = 1017,2 [kg/h]				
Δp min = 13,94 [kPa]				
Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P) Δp (P) [kPa]
1	Podloga grzewcza	5_e	87,0	0,34
2	Podloga grzewcza	13_d	110,7	0,55
3	Podloga grzewcza	5_d	76,0	0,26
4	Podloga grzewcza	5_b	76,0	0,26
5	Podloga grzewcza	6	59,1	0,16
6	Podloga grzewcza	5_c	87,5	0,34
7	Podloga grzewcza	7_e	89,6	0,36
8	Podloga grzewcza	5_a	101,6	0,46
9	Podloga grzewcza	7_d	76,0	0,26
10	Podloga grzewcza	7_c	76,0	0,26
11	Podloga grzewcza	7_a	87,5	0,34
12	Podloga grzewcza	7_b	90,1	0,36

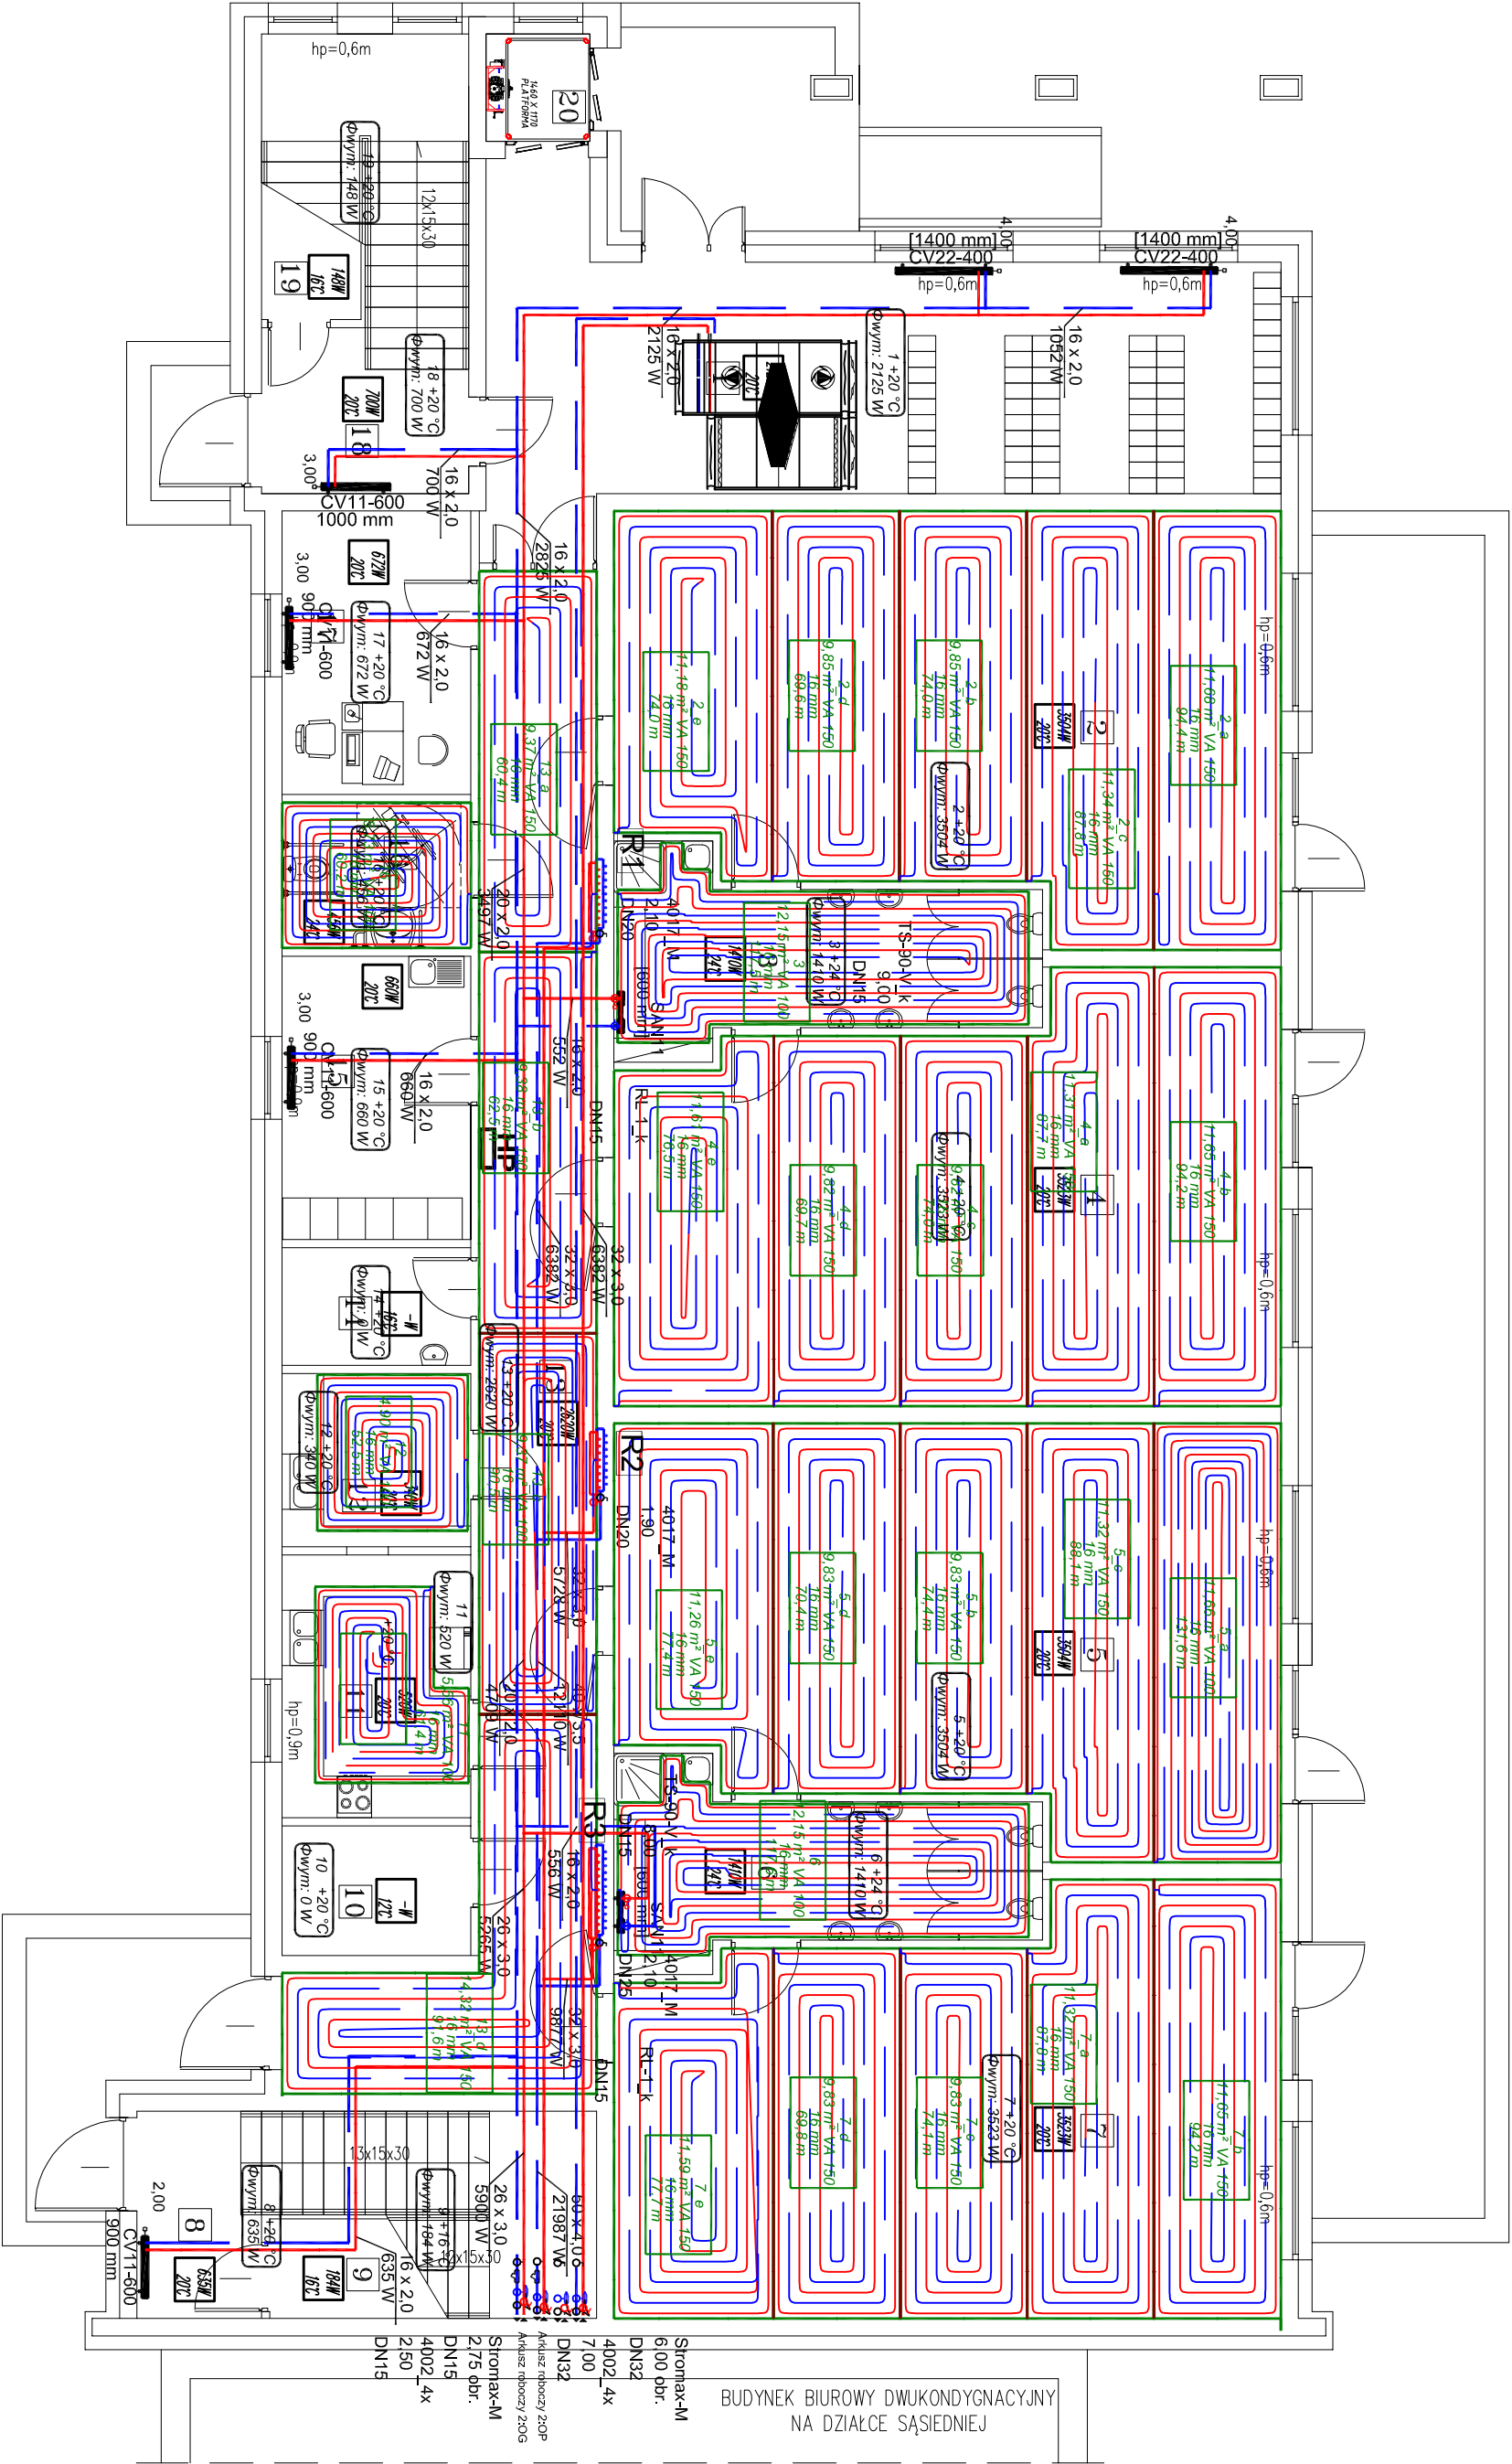

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Lp.	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ	Pow. użytkowa [m²]
1	Szafnia	4,25
2	Oddział zębokowy	53,9
3	Łazienka	14,1
4	Oddział zębokowy	54,2
5	Oddział zębokowy	53,9
6	Łazienka	14,1
7	Oddział zębokowy	54,2
8	Klatka schodowa	12,7
9	Pom. techniczne	4,6
10	Pom. magazynowe	5,1
11	Rozdzielnia	10,4
12	Zmywalnia	6,8
13	Komunikacja	4,2,4
14	Pom. porządkowe	4,6
15	Szafnia/socjal. personelu	11,0
16	WC dla niepełnosprawnych	5,7
17	Pom. biurowe	11,2
18	Klatka schodowa	14,0
19	Pom. techniczne	3,7
20	Szyb windy	2,3
Razem		4,21,4

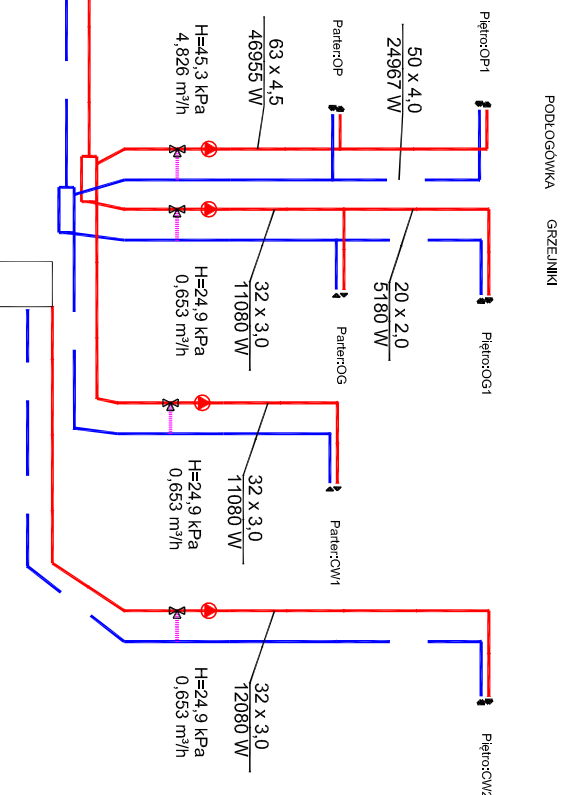

Obiekt: Budynek zębokowy		
Adres obiektu: Łuków ul. Świderska, dz.nr 8063/5, 8065		
Inwestor: Gmina Łuków		
RZUT PARTERU-INSTALACJA C.O.		
Projektant:		Projektant sprawdz.:
mgr inż. Piotr Bossek		mgr inż. Łukasz Borkowski
UPRAWNIOWY PROJEKTANT		UPRAWNIOWY PROJEKTANT
w specjalności instalacyjnej		inżynieria instalacyjnej
Nr upr.: LUB/0107/PW05/12		Nr upr.: LUB/0061/PW05/17
Branża:		Nr rys.
Sanitarno		Nr str.
Skala:		
1:100		
Data:		
12.2018		

OZNACZENIA:

1. Rurow w izolacji - Zielone

2. Rurow w izolacji - Pomocni

## RZUT PARTERU 1:100

UWAGA: 1. Przy przejściach przez strefy pożarowe stosować przejścia PZO2