


FeZn 30x4

Przewody odprowadzające chronić należy do wysokości 20 cm poniżej gruntu i 30 cm nad ziemią, przed korozją.
Przewody odprowadzające wykonać metodą naciagową z ułożeniem p/t w rurze izolacyjnej PEX 16 z drzwiczkami rewizyjnymi do zacisków kontrolnych na wysokości 0,8m. Instalacją odgromową należy objąć wszystkie metalowe części dach jak również kominy. Na kominach należy wykonać iglice o wysokości 1m i połączyć z instalacją.

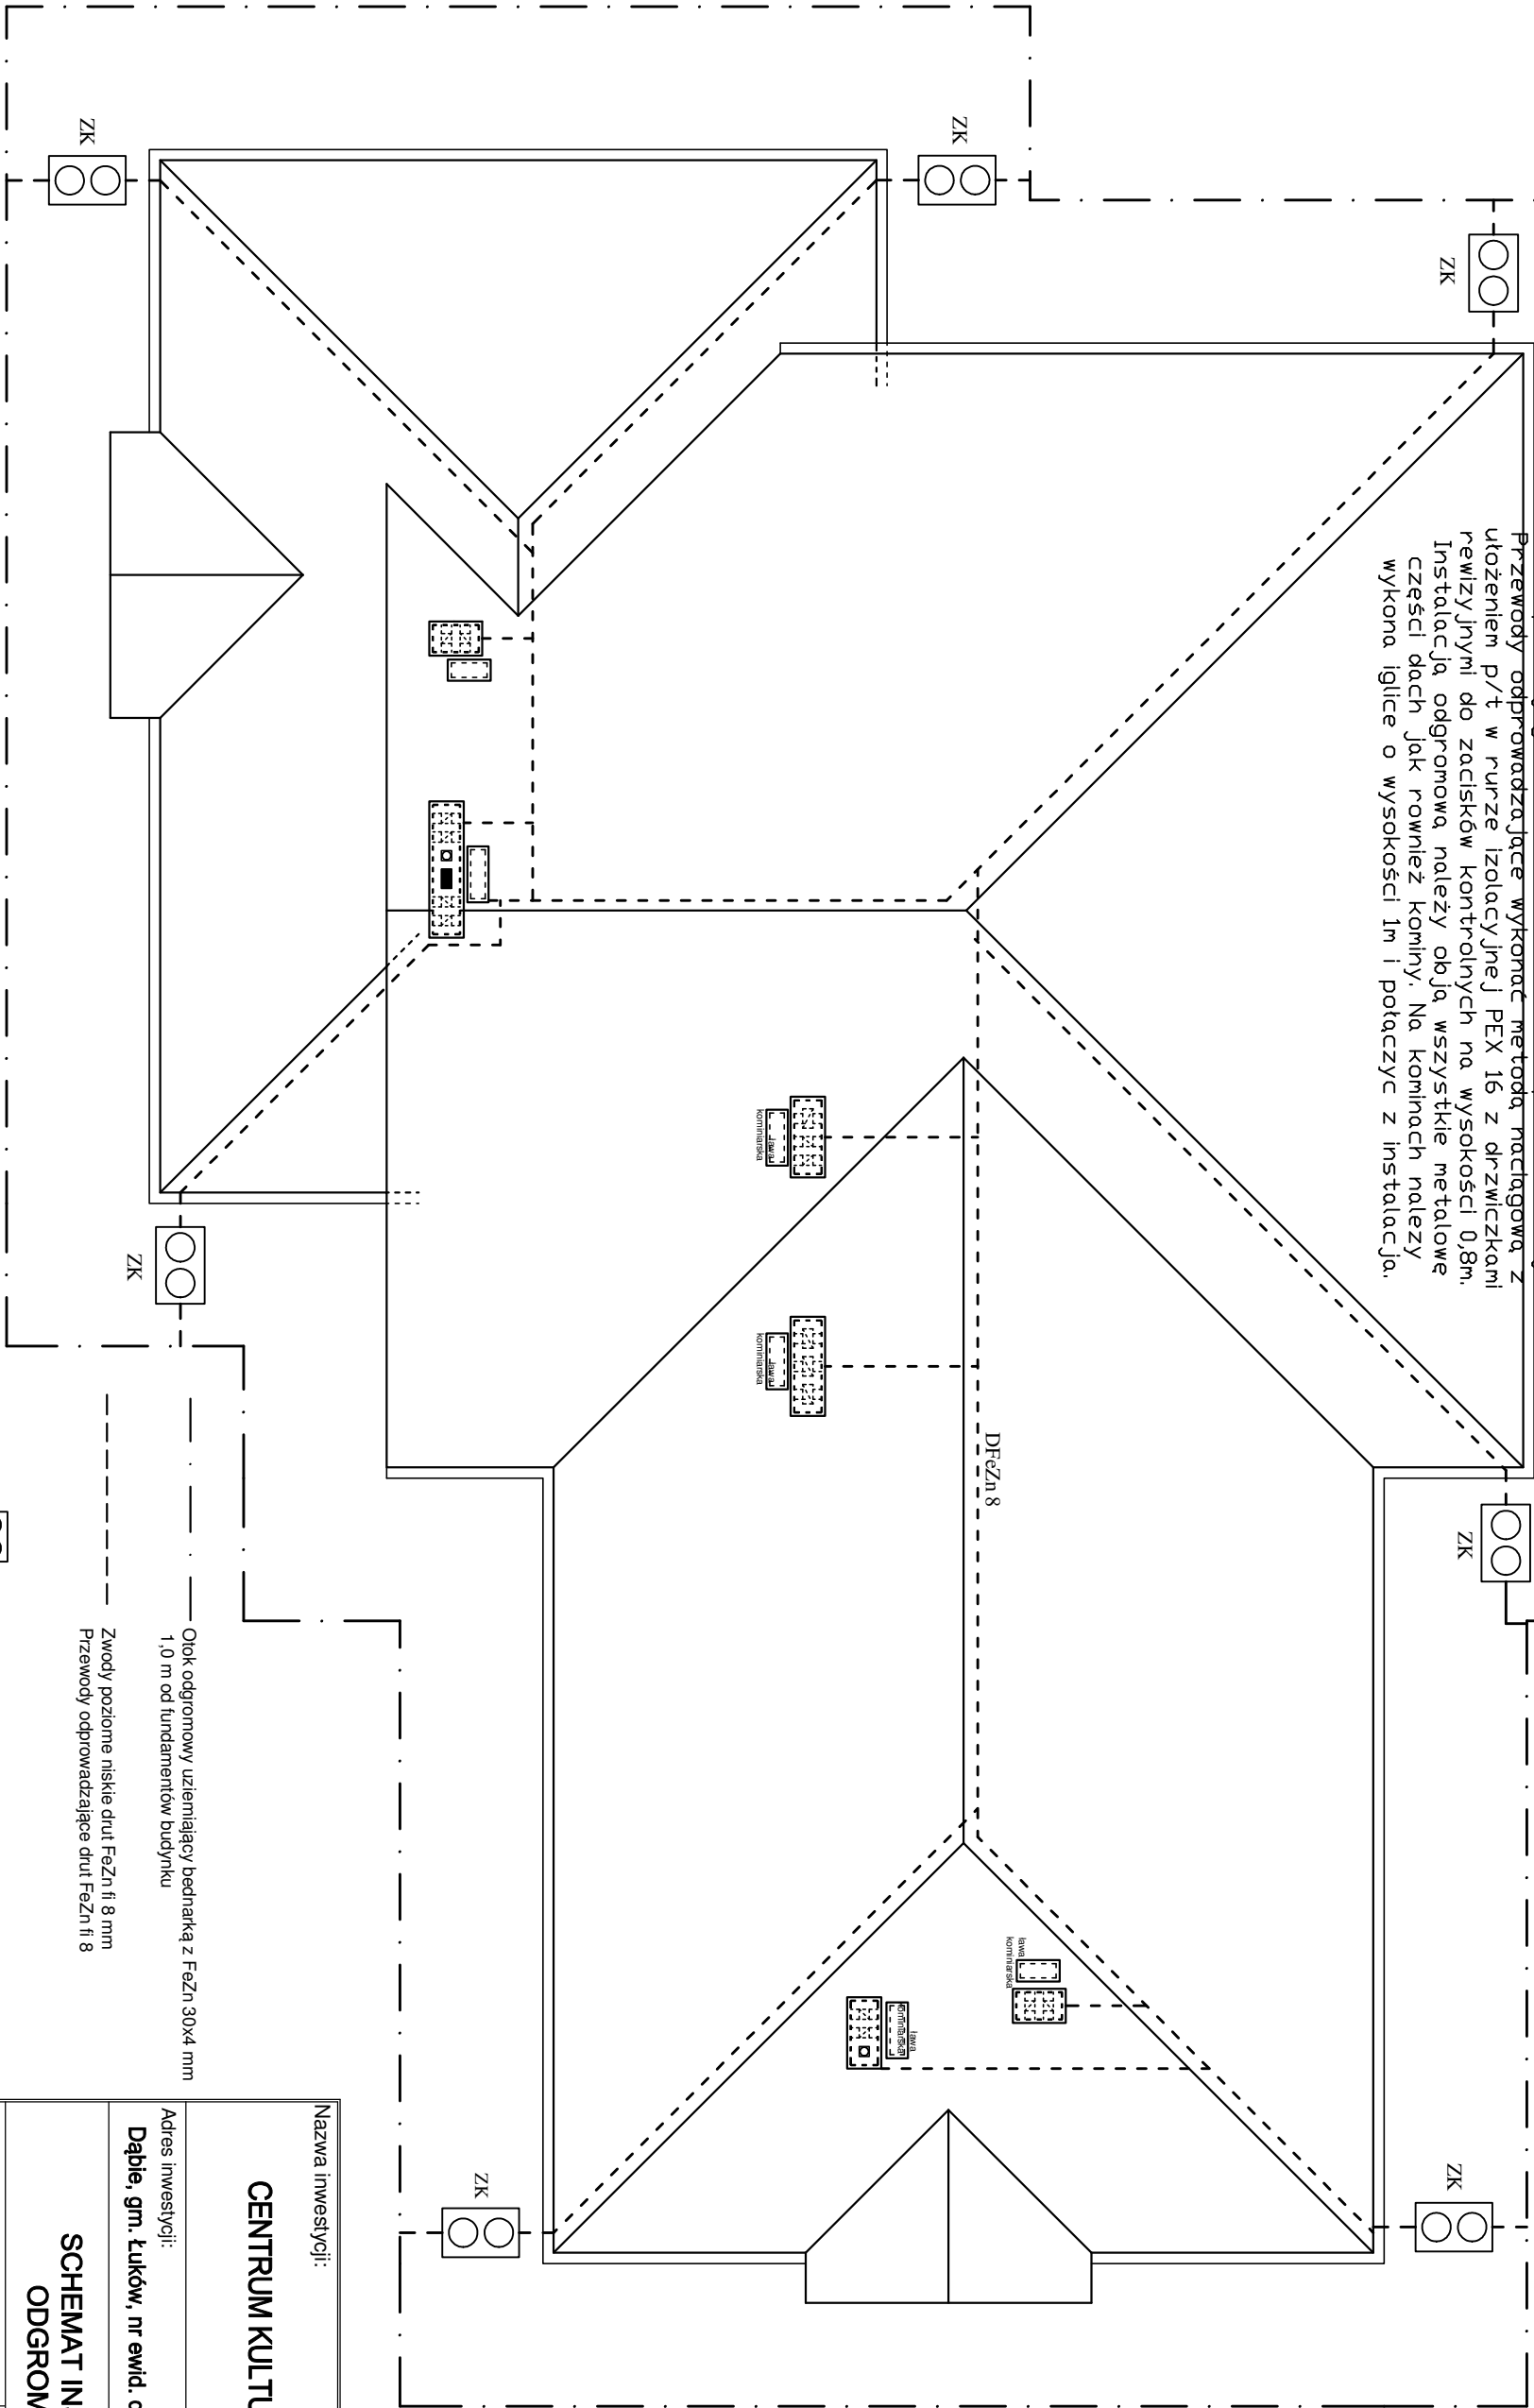

Otok odgromowy uzziemiający bedniaką z FeZn 30x4 mm
1,0 m od fundamentów budynku

Zwody poziome niskie drut FeZn fi 8 mm
Przewody odprowadzające drut FeZn fi 8

Złącza kontrolne
R<0.0

Nazwa inwestycji:

CENTRUM KULTURY W DĄBIU

Adres inwestycji:

Dąbie, gm. Łuków, nr ewid. działek 1479/4; 1479/5

SCHEMAT INSTALACJI
ODGROMOWEJ

Projektant elektryczny:

mgr inż. Konrad Wereszczyński
nr upr. LUB/0247/PWOE/12

Podpis:

Skala:

1:50

Data:

01. 2016

Nr. rys.:

E-KW-4